
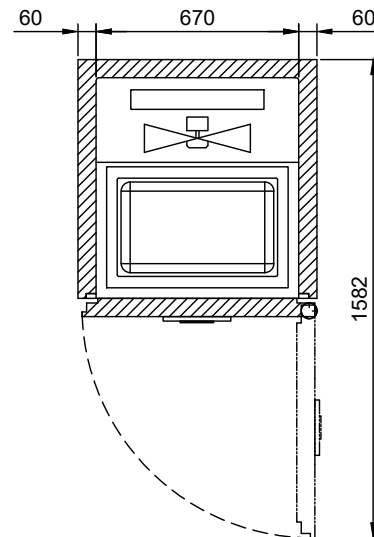
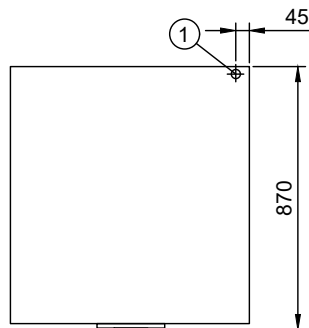
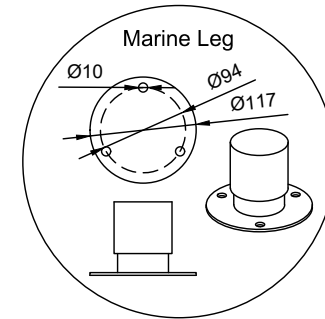
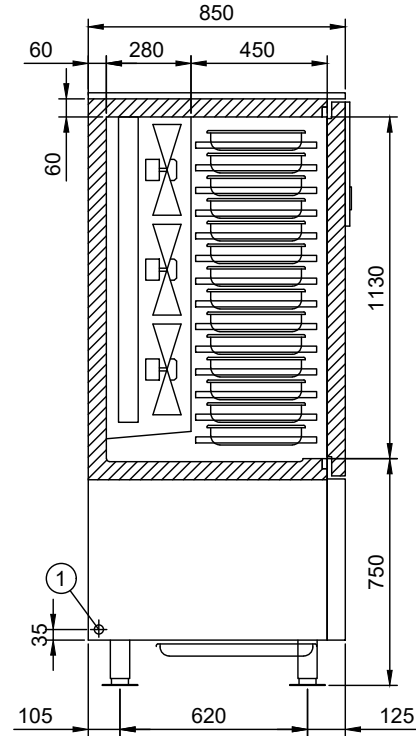
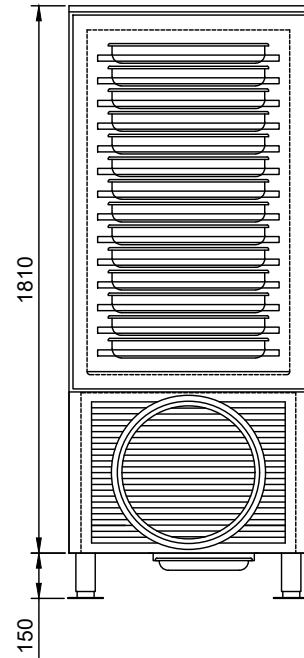


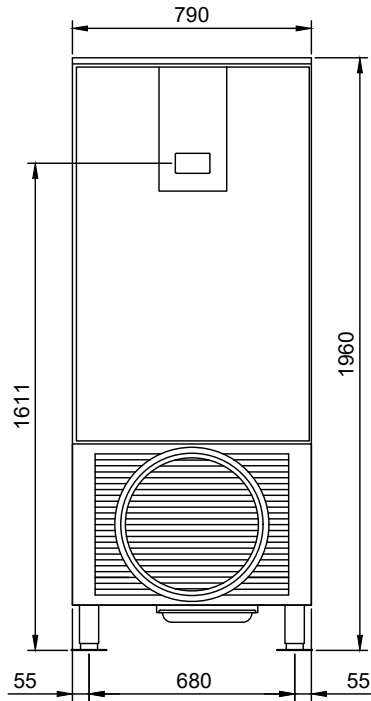

① Electrical connection: Semifixed

Code	Electric supply	P/kW	I/A	Fuse/A
4240804MK	3PE AC 400V 50Hz	3,84	5,5	6
4240804MM	3PE AC 440V 60Hz	3,84	5	6

Vers.	Muutos:	Pvm.	Suun.
Tämä piirustus on Metos Oy Ab:n omaisuutta, kopiointi tai osittainenkin jäljentäminen ilman Metos Oy Ab:n lupaa on ehdottomasti kielletty. This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oy Ab.			
Suun.	Kaupalliset asiat:		Työmaa-asiat:
Suhde:	Proj.no		Tarj./lause.no.
1: 25 A4		Pvm. 31.07.2023	
Nimitys		Blast freezer cabinet MRBS-161-SA Right	
metos			
Metos Oy Ab FI-04220 KERAVA Tel: 0204 39 13 Fax: 0204 39 4432		Piiir.no	
		Lehti	